

中国标准化协会标准修改通知单

T/CAS 275-2017 《房间空气调节器制冷连续运行耗电量技术规范》


标协标准第 1 号修改单

本标准修改如下：

1. 原文“1 范围”中，第二段的“额定制冷量范围”由“4.5kW”修改为“10kW”，更改后为：

本标准适用于采用风冷冷凝器、全封闭型电动机-压缩机、额定制冷量10kW的家用和类似用途的房间空气调节器（以下简称“空调器”）。

2. 原文“图 A.3”增加分体落地式空调器安装位置，该图更改为：

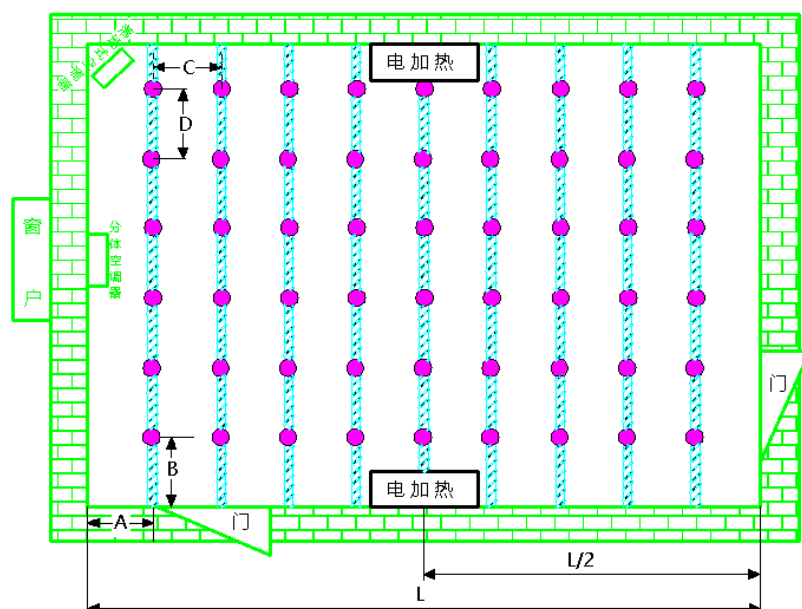

3. 原文“表 A.2 试验使用面积”增加额定制冷量 4.5~7.1kW 和 7.1~10kW 的试验室使用面积，整个表

格更改为：

额定制冷量 kW	试验室使用面积 m ²
<4.5	16±1
4.5~7.1	34±1
>7.1~10	41±1

4.原文中“A.3 室内安装位置要求”更改为三种分体式空调器对应的安装要求，该条款整段用下述内容替换：

横款 ($L > W$) 分体挂壁式空调器室内机居中挂于离地面 $H=2.1\text{m}\sim 2.3\text{m}$ 位置上（空调器下沿距离地面高度），如图 A.4 所示。

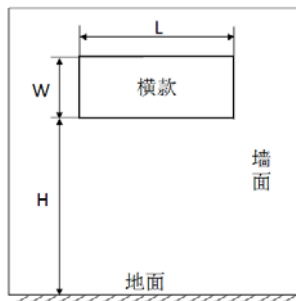


图 A.4 横款分体挂壁式空调器室内机安装示意图

竖款 ($L > W$) 分体挂壁式空调器室内机居中挂于离地面 $H=1.0\text{m}$ 位置上（空调器下沿距离地面高度），如图 A.5 所示。





图 A.5 竖款分体挂壁式空调器室内机安装示意图

分体落地式空调器安装在靠近角落位置上（尽可能靠近墙角），见图A.6所示。

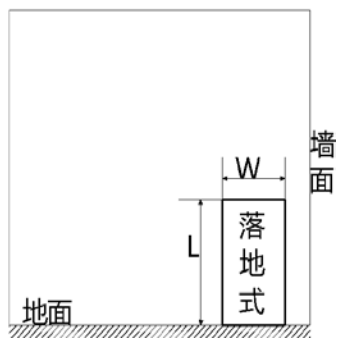

图A.6 分体落地式空调器室内机安装示意图